


INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZDZIELACZA OPTIMUM / UFH OPTIMUM MANIFOLD OPERATING INSTRUCTIONS

CZĘŚCI SKŁADOWE ROZDZIELACZA MOSIĘŻNEGO OPTIMUM DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO/ COMPONENTS OF OPTIMUM BRASS MANIFOLD FOR UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS

- Rodzielnacz / *Manifold*
- Odpowietrznik ręczny / *Manual air vent*

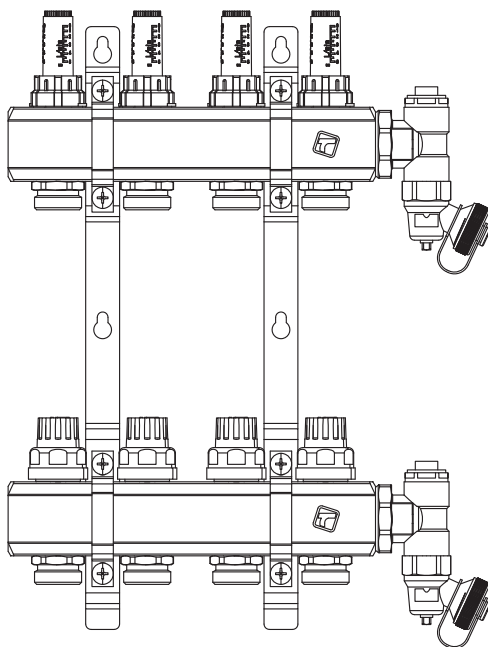

Wymiar belki / Beam dimensions: 1" G

Przyłącze: 3/4" GZ (Euroconus) / Connections: 3/4" Female (Euroconus)


Zastosowanie: woda zawierająca powszechnie stosowane środki antykorozyjne i chroniące przed zamarznięciem, dopuszczalna mieszanka wodno-glikolowa o stężeniu do 50% / Application: water containing commonly used anti-corrosion and anti-freezing agents, permissible water-glycol mixture with a concentration of up to 50%

Zakres pomiaru przepływu / Flow measurement range: 0 - 5l/min.

Maksymalne ciśnienie robocze / Maximum working pressure: 6 bar

Temperatura medium / Working temperature range: -5°C - 60°C

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

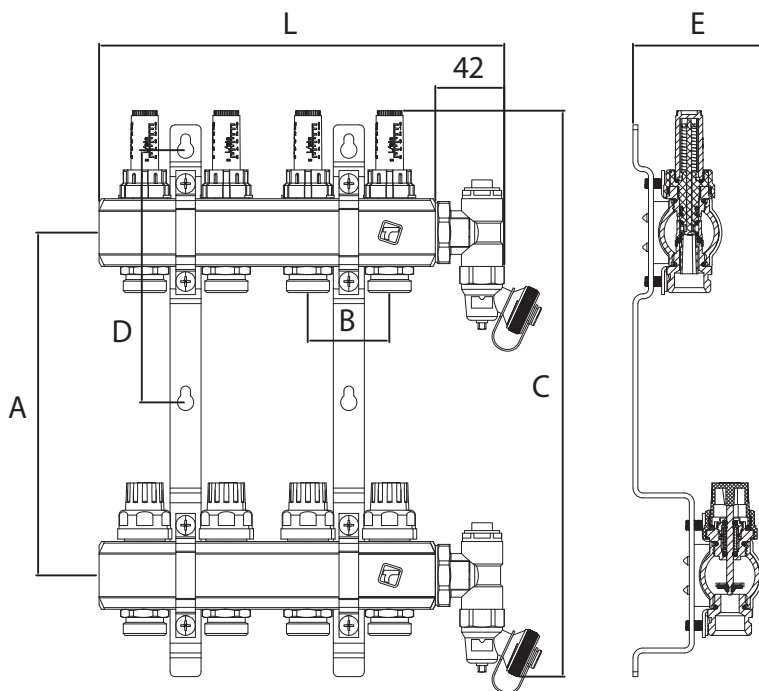




Gwint pod montaż siłownika dla zaworów na belce powrotnej - M30x1.5 /
Thread for mounting of the actuator for valves on the return beam - M30x1.5

A	B	C	D	E
210	50	347	155	79.5

L - długość całkowita rozdzielacza / total length of manifold
n - ilość obwodów / number of circuits

	2n	3n	4n	5n	6n	7n	8n	9n	10n	11n	12n
L	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598	648

PODŁĄCZANIE OBWODÓW GRZEWCYCH / CONNECTING THE HEATING CIRCUITS

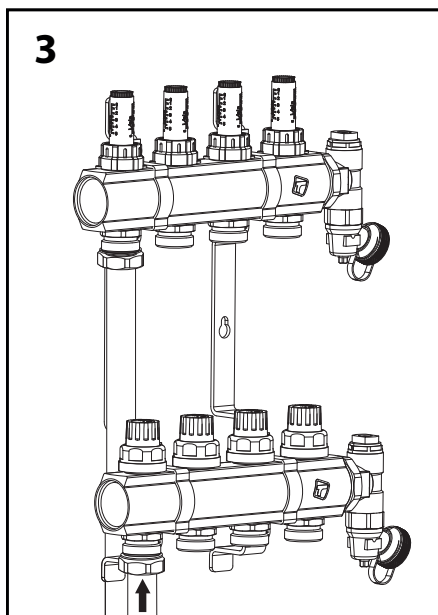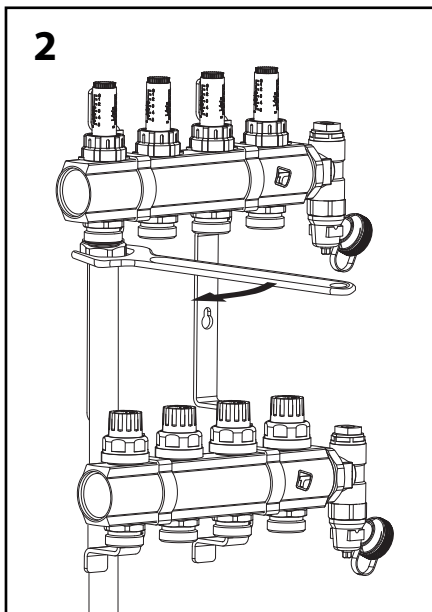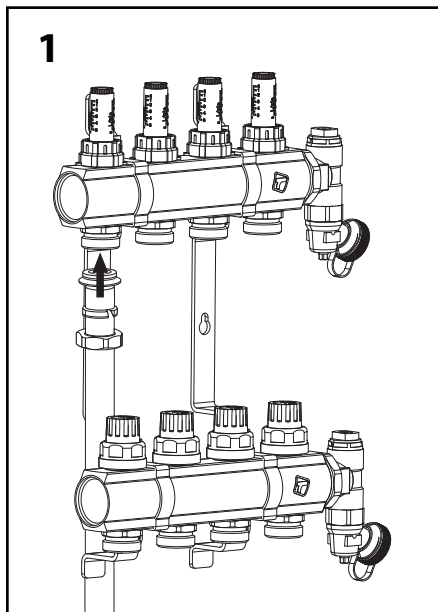

1 Po nałożeniu na rurę złączki, podłącz pierwszą działkę zasilania do górnej belki /

After applying the fitting to the pipe, connect the first feeding pipe to the upper beam


2 Dokręć nakrętkę / *Tighten the nut*

3 Po nałożeniu na rurę złączki, podłącz pierwszą działkę powrotną do dolnej belki /


After applying the fitting to the pipe, connect the first return pipe to the lower beam

REGULACJA PRZEPŁYWOMIERZA / FLOWMETER REGULATION


Rysunki mają charakter poglądowy / The drawings are for reference purposes only.

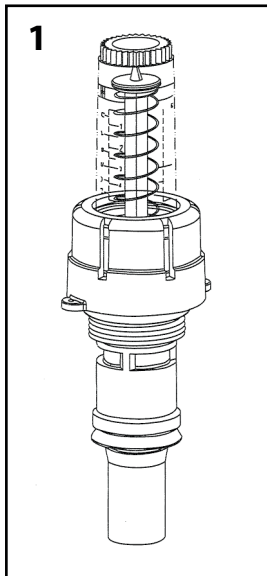


1
Przed przystąpieniem do regulacji /
Before adjustment

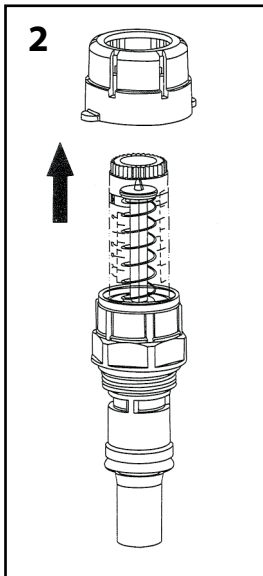


2
Zdejmij pierścień ustalający /
Lift the set ring

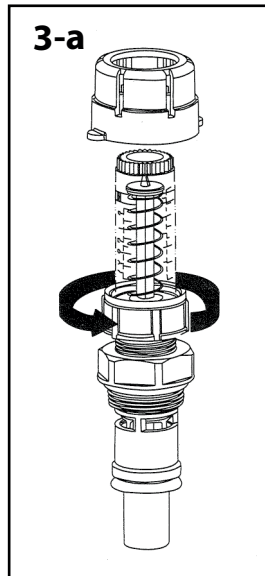


3-a
Przekręć w lewo = zwiększenie przepływu /
Turn left = increase flow

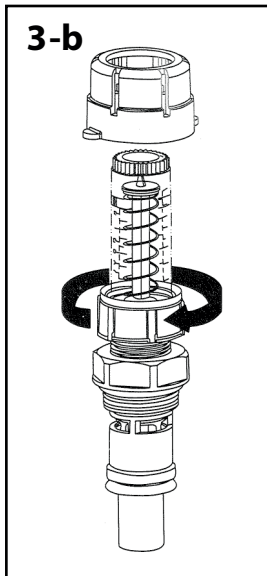

3-b
Przekręć w prawo = zmniejszenie przepływu /
Turn right = reduce flow

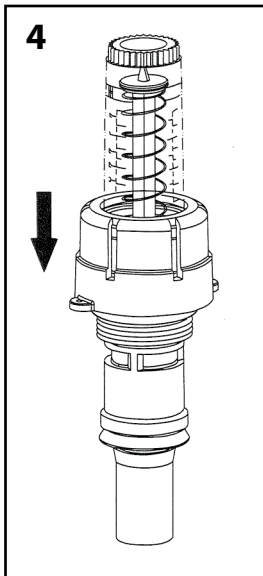

4
Zamontuj ponownie pierścień ustalający /
Click the set ring back into locked position

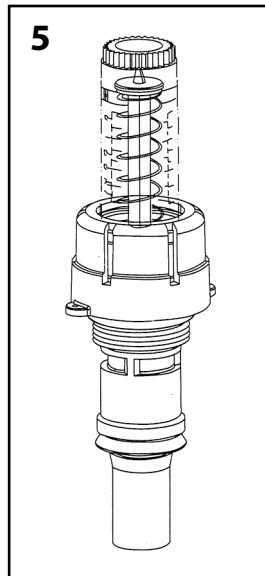

5
Gotowe / Done